


ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΨΗ

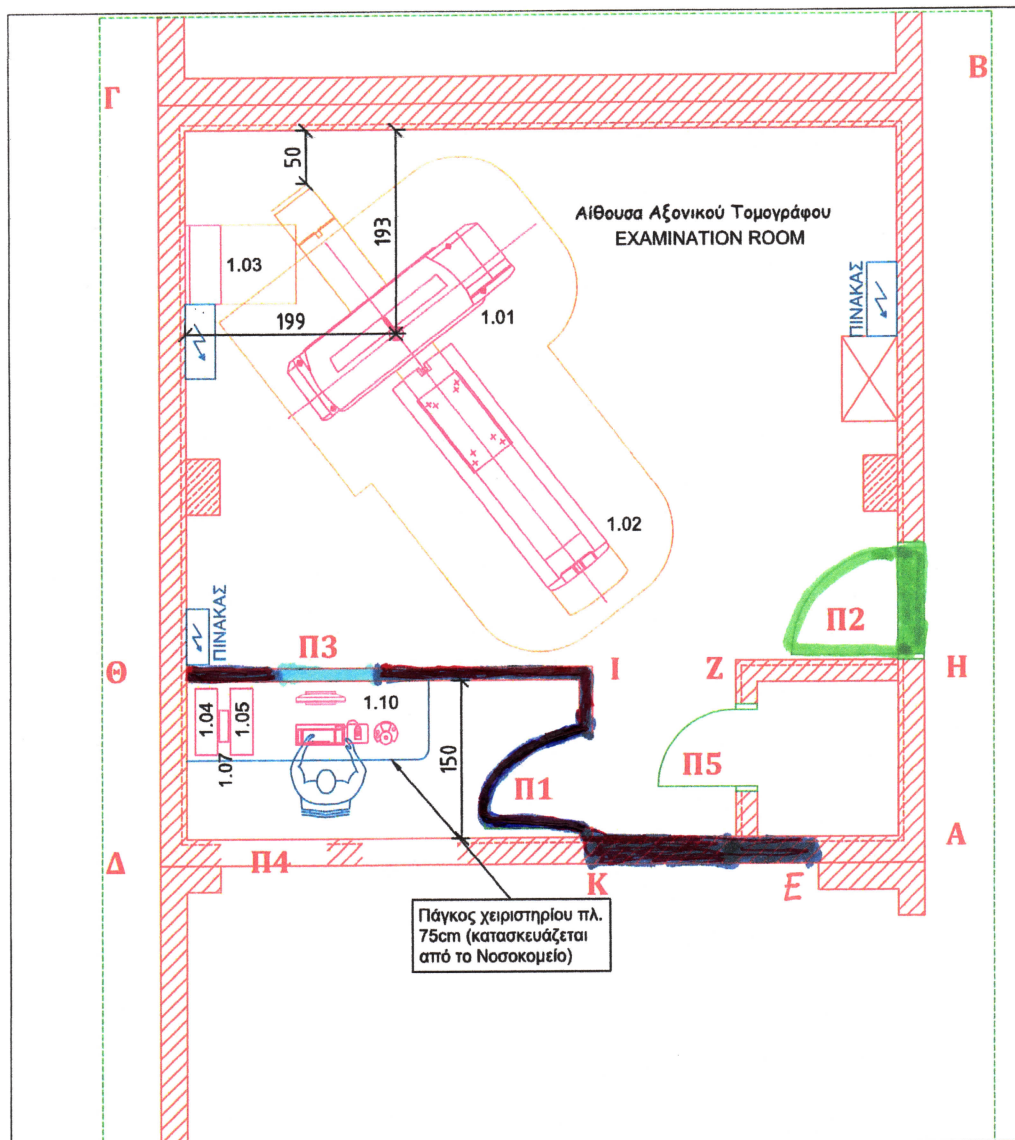

- Μοχλός 3mm :** τοίχοι χειριστηρίου ΘΙ και ΙΚ και πόρτα χειριστηρίου Π1 και τοίχος ΚΕ
- Μοχλός 3mm :** παράθυρο παρακολούθησης χειριστηρίου Π3
- Μοχλός 2mm :** πόρτα Π2 (σε περίπτωση αντικατάστασης της πόρτας).
Αν χρησιμοποιηθεί η ήδη υπάρχουσα τότε προέβλεπε 1mm μοχλός.